



Menteşeli Soğuk Oda Kapısı / Hinged Cold Room Door

Montaj Kataloğu / Assembly Manual



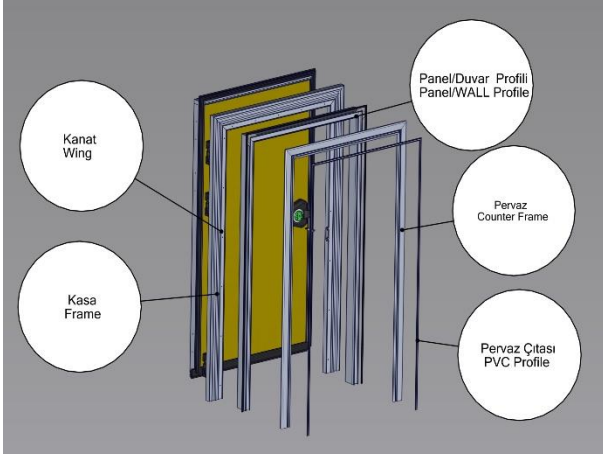


Şekil 1 / Figure 1

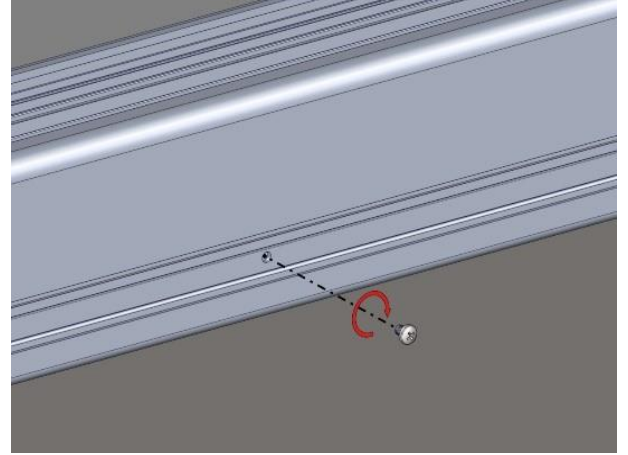


Şekil 2 / Figure 2

Menteşeli kapı montajında sökülecek olan parçalar şekilde gösterilmiştir. (Şekil 1)
The parts to be disassembled at the beginning are shown in the figure. (Figure 1)

İlk olarak pervaz profil vidaları çıkarılarak pervaz, kasa profilinden ayrılır. (Şekil 2)
Firstly the counter frame profile screws are removed and the counter frame is separated from the frame profile. (Figure 2)

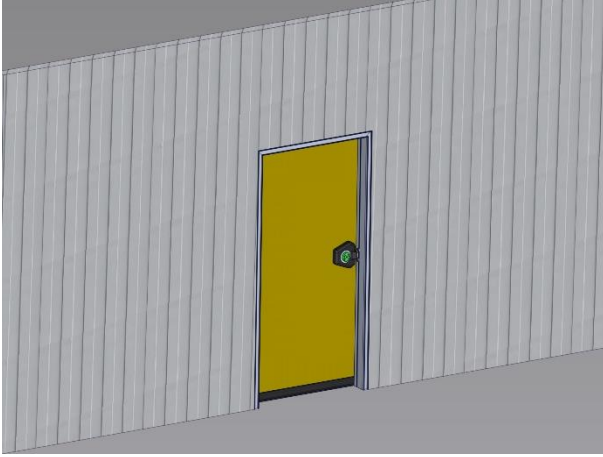


Şekil 3 / Figure 3

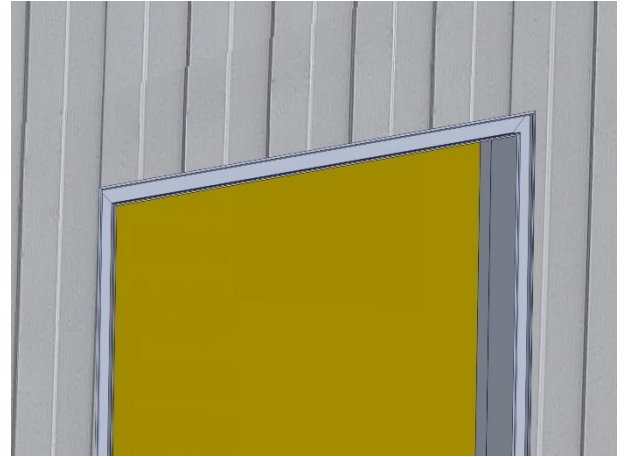


Şekil 4 / Figure 4

Pervazdan ayrılan kasa profili montajı yapılacak olan duvara şekilde görüldüğü gibi yerleştirilir. (Şekil 3 & Şekil 4)

The frame profile is placed on the wall as shown in the figure. (Figure 3 & Figure 4)

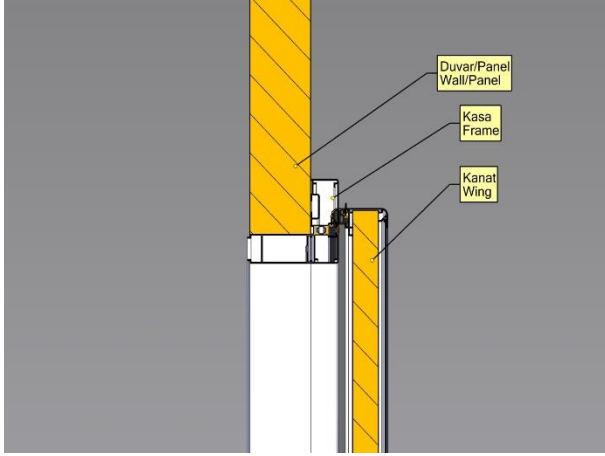


Şekil 5 / Figure 5

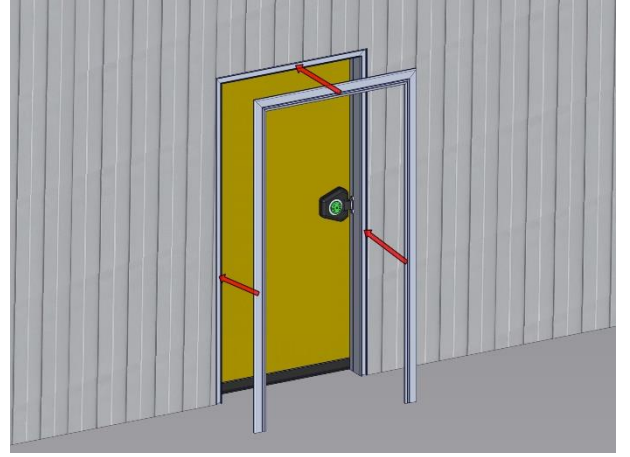


Şekil 6 / Figure 6

Yerleşimden sonra kasa profilinin kesiti şekildeki gibi olacaktır. Duvara yerleştirilen kasa profilinin ardından pervaz, kasa ile tekrar birleştirilir. (Şekil 5 & Şekil 6)

The cross section of the frame profile will be as in the figure. After the frame profile is placed on the wall, the counter frame is reassembled. (Figure 5 & Figure 6)

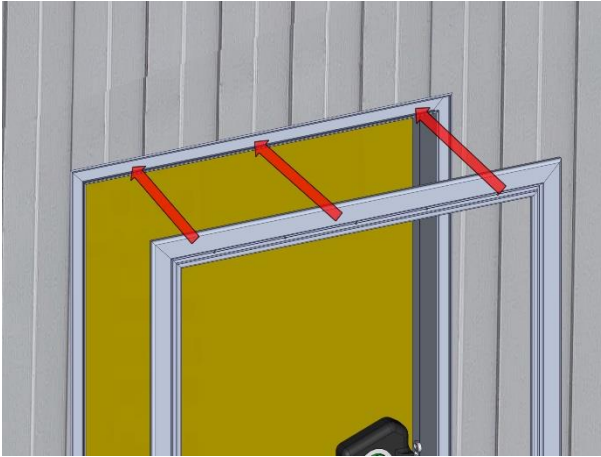


Şekil 7 / Figure 7

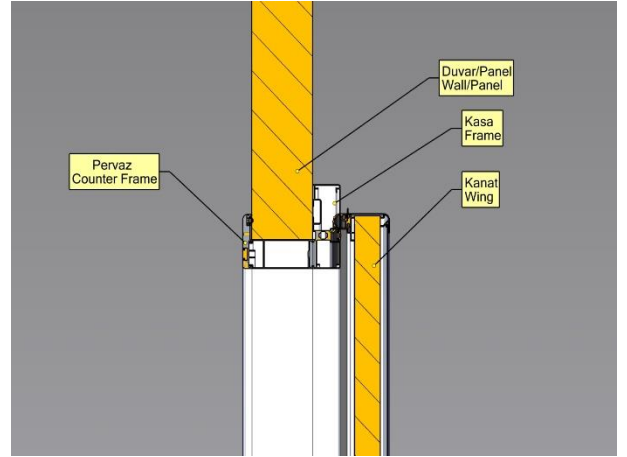


Şekil 8 / Figure 8

Vida deliklerinin denk gelmesine dikkat edilmelidir. Kesit görünümü şekilde verilmiştir. (Şekil 7 & Şekil 8)

The screw holes should match with each other. The section view is given in the figure. (Figure 7 & Figure 8)

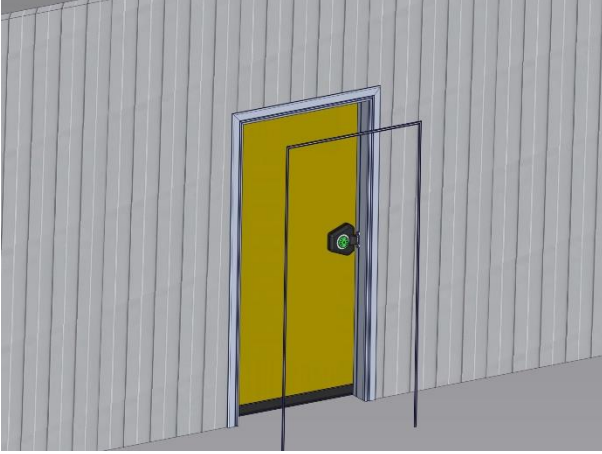

Şekil 9 / Figure 9

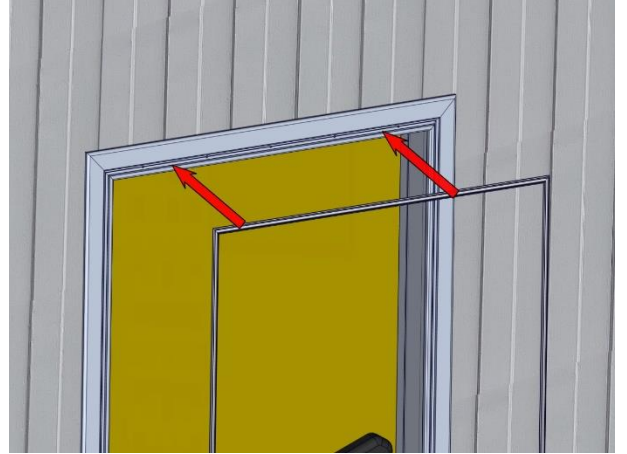


Şekil 10 / Figure 10


Pervaz vidaları sıkıldıktan sonra pervaz ıtasının yerleşimi yapılarak kasa ve kapı montajı bitirilir. (Şekil 9 & Şekil 10)

After the counter frame screws are tightened, the pvc profile is placed, the frame and the door assembly is completed. (Figure 9 & Figure 10)

Buat Montajı ve Menteşe Tolerans Ayarı

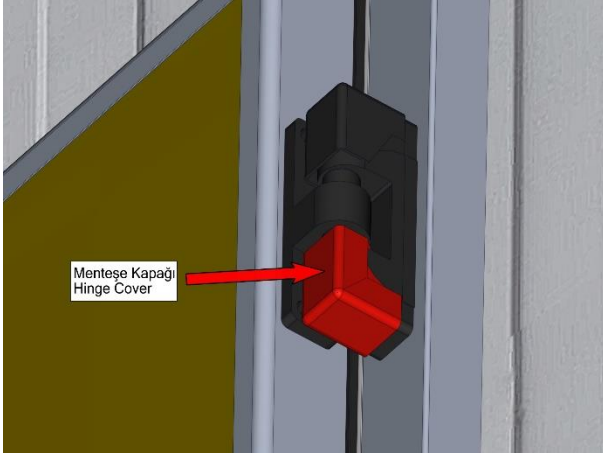


Şekil 11 / Figure 11

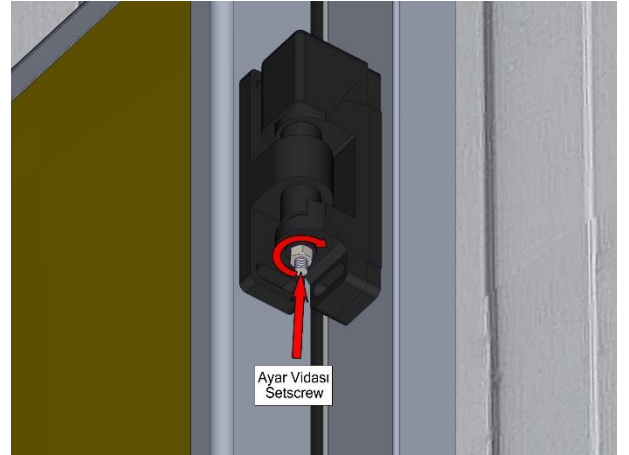


Şekil 12 / Figure 12

Kanat montajı tamamlandıktan sonra, menteşe üzerindeki kapak çıkarılır. Ayar vidasından $\pm 7\text{mm}$ tolerans ile kanadın taban mesafesi ayarlanır. (Şekil 11 & Şekil 12)
After the wing assembly is completed, the cover on the hinge is removed. The base distance of the wing is adjusted with a tolerance of $\pm 7\text{mm}$ from the setscrew. (Figure 11 & Figure 12)

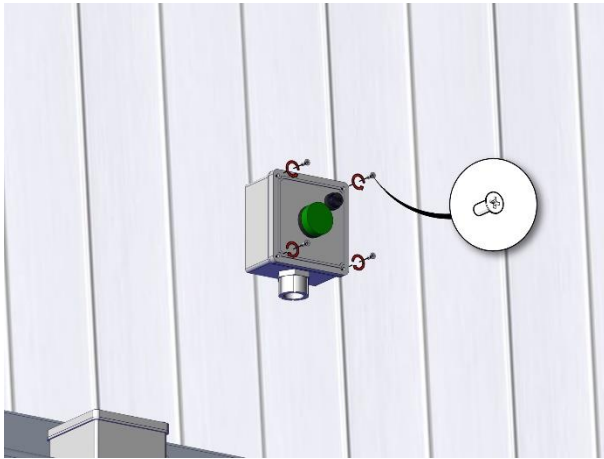

Şekil 13 / Figure 13

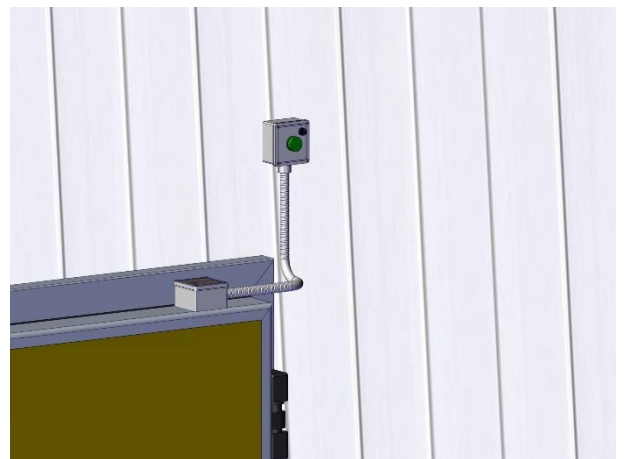

Şekil 14 / Figure 14

Kanat contasına enerji gönderecek olan buat, panele veya duvara vidalanarak montajlanır. (Şekil 13 & Şekil 14)
The junction box, which will send energy to the wing gasket, is mounted by screwing to the panel or wall. (Figure 13 & Figure 14)



+90 212 347 09 30 - 31
Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. Balmumcu Plaza 3 No: 34 D:4
Beşiktaş / İstanbul / Turkey



+90 322 394 47 25 - 26
Hacı Sabancı Organize Sanayi Böl. 23 Nisan Cad.
No: 8
Adana / Turkey



info@pfi.it

www.pfi.it



+39 0934 682747
via Piave
No: 14/B
93100 - Caltanissetta / Italy